
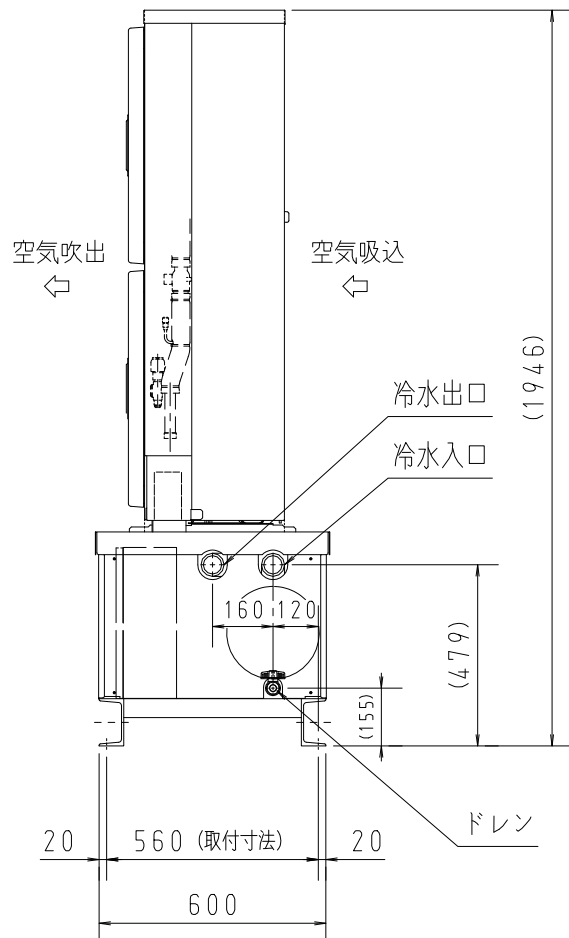
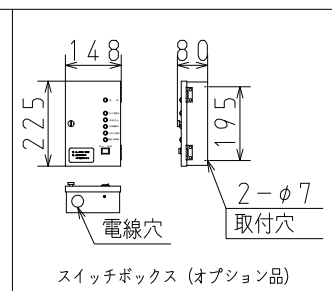


- ※1. 周囲温度32℃、冷水出口温度1.5℃（蒸発温度－10℃）の場合の数値です。
- ※2. 周囲温度32℃、冷水入口温度10℃（蒸発温度－5℃）の場合の数値です。
- ※3. 入口設定水温11℃以上でご使用の場合は冷凍機の変更が必要となりますのでご相談ください。
- ※4. 水温が低いほど必要な水量が増えますので、余裕のある大きめのポンプを選定してください。
- ※5. 出口水温2℃以下でのご使用の場合は、短絡線の追加が必要となります（配線図参照）。
- ※6. 出口水温0℃で運転可能ですが運転環境によっては凍結して解凍運転（冷凍機30分以上停止）に入る可能性があります。凍結した場合は設定水温（0.1℃単位で可）を上げてご使用ください。
- ※7. スイッチにより容量制御運転offが可能です。
- ※8. 寒冷地では水圧センサ系統の凍結による不具合（誤検知、水漏れなど）が起こる可能性があります。水圧センサ無し仕様も用意しておりますので、弊社営業担当までお問い合わせください。
上記仕様より低い周囲温度での使用を保証するものではありません。現地にて必ずフロースイッチを取付け、凍結対策（断熱、通水、ドレンからの水抜き、凍結防止ヒータ取付け等）を行ってください。

③	25. 12. 09	注釈※8の表現を一部修正。	佐 伯	林 24.02.13 千 設 計 Designed 検 査 Check 承 認 Apprv'd	第三角法 3rd Angle Projection	尺度 : Scale 1 / 20 (A3)	名 称 Title	空冷一体屋外型チラーユニット REI-ES45C-1 仕様・外形図 ②
②	25. 02. 20	水圧センサに関する注釈を追加。溫調器取付板の形状・取付穴位置を変更。型式変更に伴い名称に【-1】を追加。	佐 伯		林 24.02.13 千 設 計 Designed 検 査 Check 承 認 Apprv'd	タカギ冷機株式会社 TAKAGI REFRIGERATING CO.,LTD.	図 番 Dw'g No.	240119-H3-GK-3
①	24. 09. 12	仕様表の液電磁弁型式を更新。(本体+コイルに分離)	佐 伯					
No.	Date	Description	Designed					

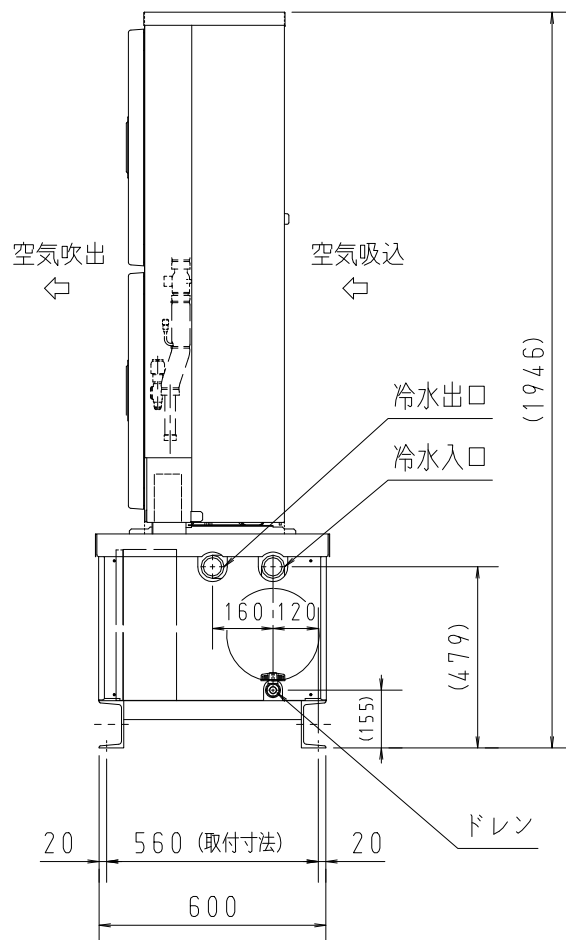

※1. 周囲温度32℃、冷水出口温度1.5℃（蒸発温度-10℃）の場合の数値です。

※2. 周囲温度32℃、冷水入口温度10℃（蒸発温度-5℃）の場合の数値です。

※3. 入口設定水温11℃以上でご使用する場合は冷凍機の変更が必要となりますのでご相談ください。

※4. 水温が低いほど必要な水量が増えますので、余裕のある大きめのポンプを選定してください。

※5. 出口水温2℃以下でご使用の場合は、短絡線の追加が必要となります（配線図参照）。




※6. 出口水温0℃で運転可能ですが運転環境によっては凍結して解凍運転（冷凍機30分以上停止）に入る可能性があります。凍結した場合は設定水温（0.1℃単位で可）を上げてご使用ください。

※7. スイッチにより容量制御運転offが可能です。

△※8. 寒冷地では水圧センサ系統の凍結による不具合（誤検知、水漏れなど）が起こる可能性があります。水圧センサ無し仕様も用意しておりますので、弊社営業担当までお問い合わせください。

上記仕様より低い周囲温度での使用を保証するものではありません。現地にて必ずフロースイッチを取付け、凍結対策（断熱、通水、ドレンからの水抜き、凍結防止ヒータ取付け等）を行ってください。

③	25. 12. 09	注釈※8の表現を一部修正。	佐 伯	林 24.02.01 千 設 計 Designed 検 査 Check 承 認 Apprv'd	第三角法 3rd Angle Projection タカギ冷機株式会社 TAKAGI REFRIGERATING CO.,LTD.	尺度 : Scale 1 / 20 (A3)	名 称 Title 番 号 Dw'g No.	空冷一体屋外型チラーユニット REI-ES45S-1 仕様・外形図 ②
②	25. 02. 20	水圧センサに関する注釈を追加。温調器取付板の形状・取付穴位置を変更。型式変更に伴い名称に【-1】を追加。	佐 伯					
①	24. 09. 12	仕様表の液電磁弁型式を更新。(本体+コイルに分離)	佐 伯					
No.	Date	Description	Designed					

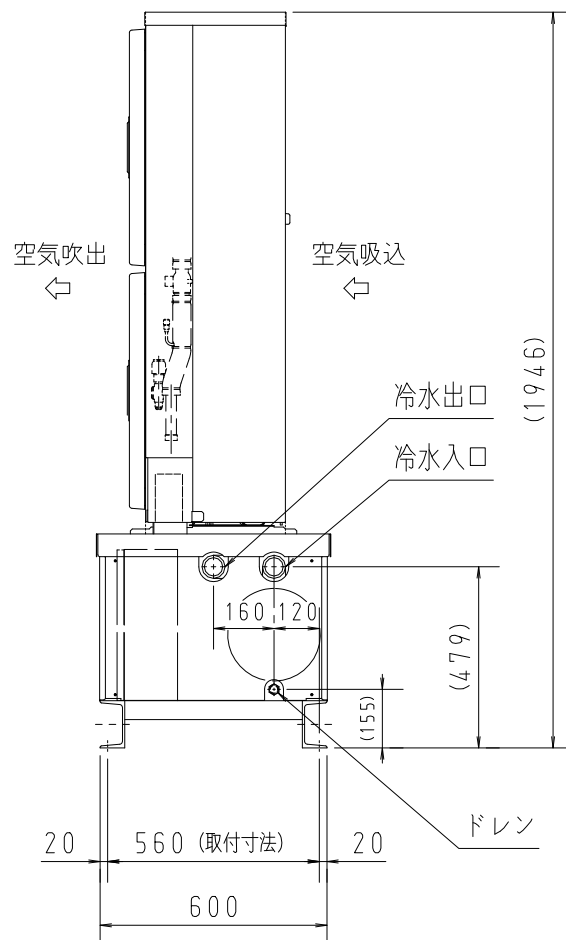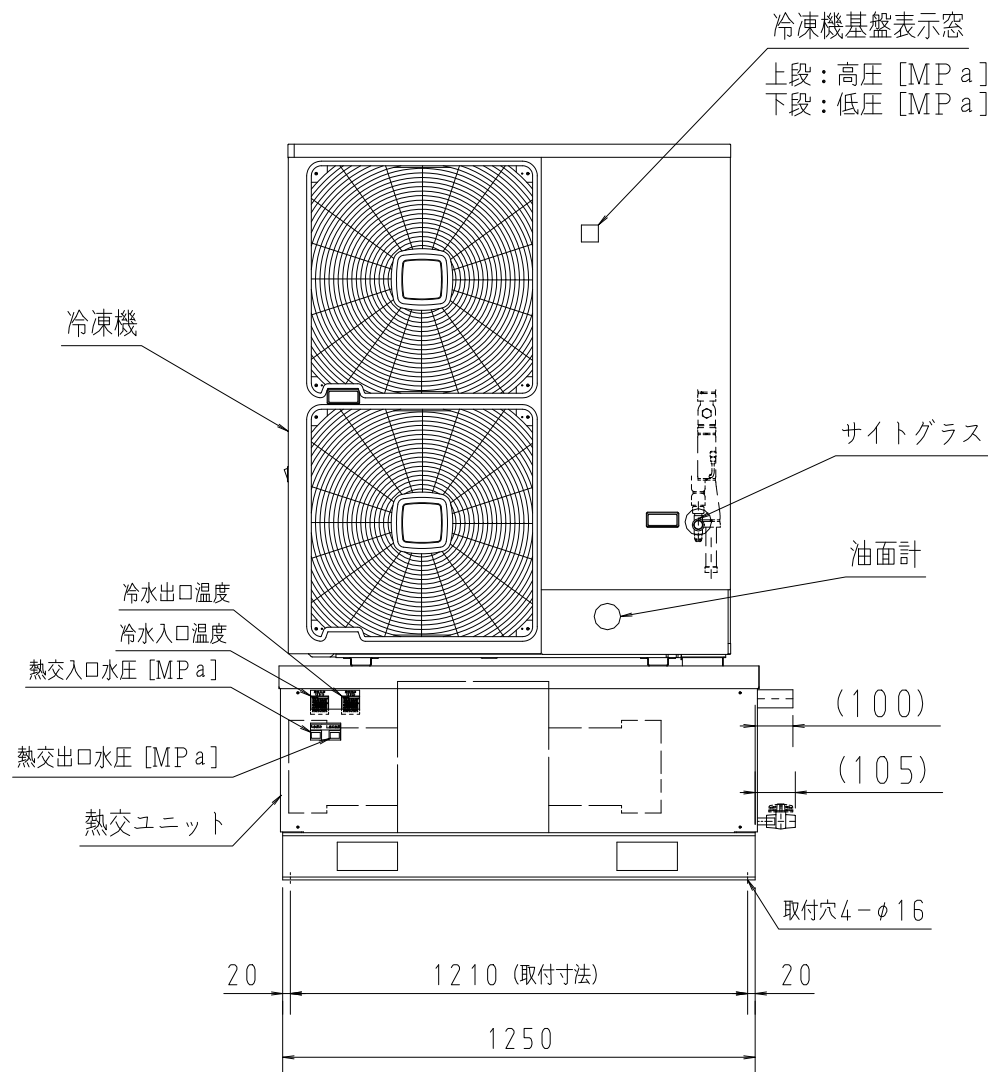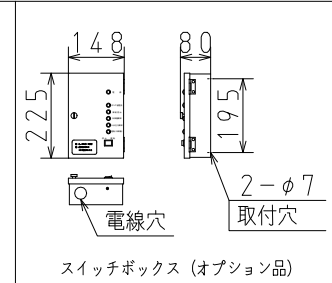


仕 様 (海水用)


②

項目	型式	REI-ES45T-1		
塗装色	—	冷凍機：1. 0Y8. 5/0. 5 熱交ユニット：5Y7/1		
電源	—	三相・200V・50/60Hz		
呼称出力	kW	4. 5		
冷水温度 (清水)	℃	入口10℃以下※3、出口1℃ (0℃) 以上 ※5, 6		
温度制御方式		出入口水温によるon-off制御&入口水温による容量制御 ※7		
使用冷媒	—	R448A (8kg充填済)		
② 周囲温度	℃	冷凍機：-20~40 熱交ユニット：1~40 ※8		
法定冷凍能力	トン	2. 85		
性能	冷却能力 ※1	kW 14. 7		
	消費電力 ※2	kW 7. 92		
	運転電流 ※2	A 24. 5		
冷凍機	型式	— ODC-FSV450		
	冷凍機油	L 3 (ダフニーハーメチックオイル/FVC32EA)		
蒸発器	形式	— シェル&チューブ (接液部：チタン&樹脂)		
	最低水量	L/min 130 (機内水頭損失23kPa)		
	冷水入口4℃時の参考水量	L/min 218 (機内水頭損失65kPa) ※4, 5		
凝縮器	ファン径 ×台数	mm φ544 ×2		
	定格出力 (極数) ×台数	kW 0. 154 (10) ×2		
	風量 (最大)	m ³ /min 144		
受液器内容積	L	13. 5		
冷水入口・出口温度調節器	—	TTM-004W (on-off&容量制御用) ×2		
膨張弁	—	ATX-34035DC1C		
① 液電磁弁	—	本体：SEV-603DYF コイル：SEV-A2R		
保護機器	凍結解凍温度調節器	—	TTM-004W (凍結検知用) ×2	
	高圧遮断装置	MPa	3. 0 OFF	
	溶栓溶解温度	℃	—	
	過電流保護設定値 (圧縮機用)	A	32. 5	
	吐出ガス過熱防止サーミスタ	℃	110	
	ヒューズ	動力回路用	A	40
		操作回路用	A	5
		コンデンサファンモータ用	A	5
その他		逆相防止器		
冷水出入口		VP 40A		
冷水ドレン口		VP 13A (差込み式ボールバルブ)		
オプション品		スイッチボックス (スイッチ&表示灯)		
製品重量	kg	(310)		

- ※1. 周囲温度32℃、冷水出口温度1.5℃（蒸発温度－10℃）の場合の数値です。
 - ※2. 周囲温度32℃、冷水入口温度10℃（蒸発温度－5℃）の場合の数値です。
 - ※3. 入口設定水温11℃以上でご使用する場合は冷凍機の変更が必要となりますのでご相談ください。
 - ※4. 水温が低いほど必要な水量が増えますので、余裕のある大きめのポンプを選定してください。
 - ※5. 出口水温2℃以下でご使用の場合は、短絡線の追加が必要となります（配線図参照）。
 - ※6. 出口水温0℃で運転可能ですが運転環境によっては凍結して解凍運転（冷凍機30分以上停止）に入る可能性があります。凍結した場合は設定水温（0.1℃単位で可）を上げてご使用ください。
 - ※7. スイッチにより容量制御運転offが可能です。
 - ※8. 寒冷地では水圧センサ系統の凍結による不具合（誤検知、水漏れなど）が起こる可能性があります。水圧センサ無し仕様も用意しておりますので、弊社営業担当までお問い合わせください。
- 上記仕様より低い周囲温度での使用を保証するものではありません。現地にて必ずフローズスイッチを取付け、凍結対策（断熱、通水、ドレンからの水抜き、凍結防止ヒータ取付け等）を行ってください。

③	25. 12. 09	注釈※8の表現を一部修正。	佐 伯	林 24.02.08 千 設 計 Designed 検 査 Check 承 認 Apprv'd	第三角法 3rd Angle Projection	尺度 : Scale 1/20 (A3)	名 称 Title	空冷一体屋外型チラーユニット REI-ES45T-1 仕様・外形図 ②
②	25. 02. 20	水圧センサに関する注釈を追加。温調器取付板の形状・取付穴位置を変更。型式変更に伴い名称に【-1】を追加。	佐 伯		林 24.02.08 千 設 計 Designed 検 査 Check 承 認 Apprv'd	タカギ冷機株式会社 TAKAGI REFRIGERATING CO.,LTD.	図 番 Dwg No.	240119-H2-GK-3
①	24. 09. 12	仕様表の液電磁弁型式を更新。(本体+コイルに分離)	佐 伯					
No.	Date	Description	Designed					

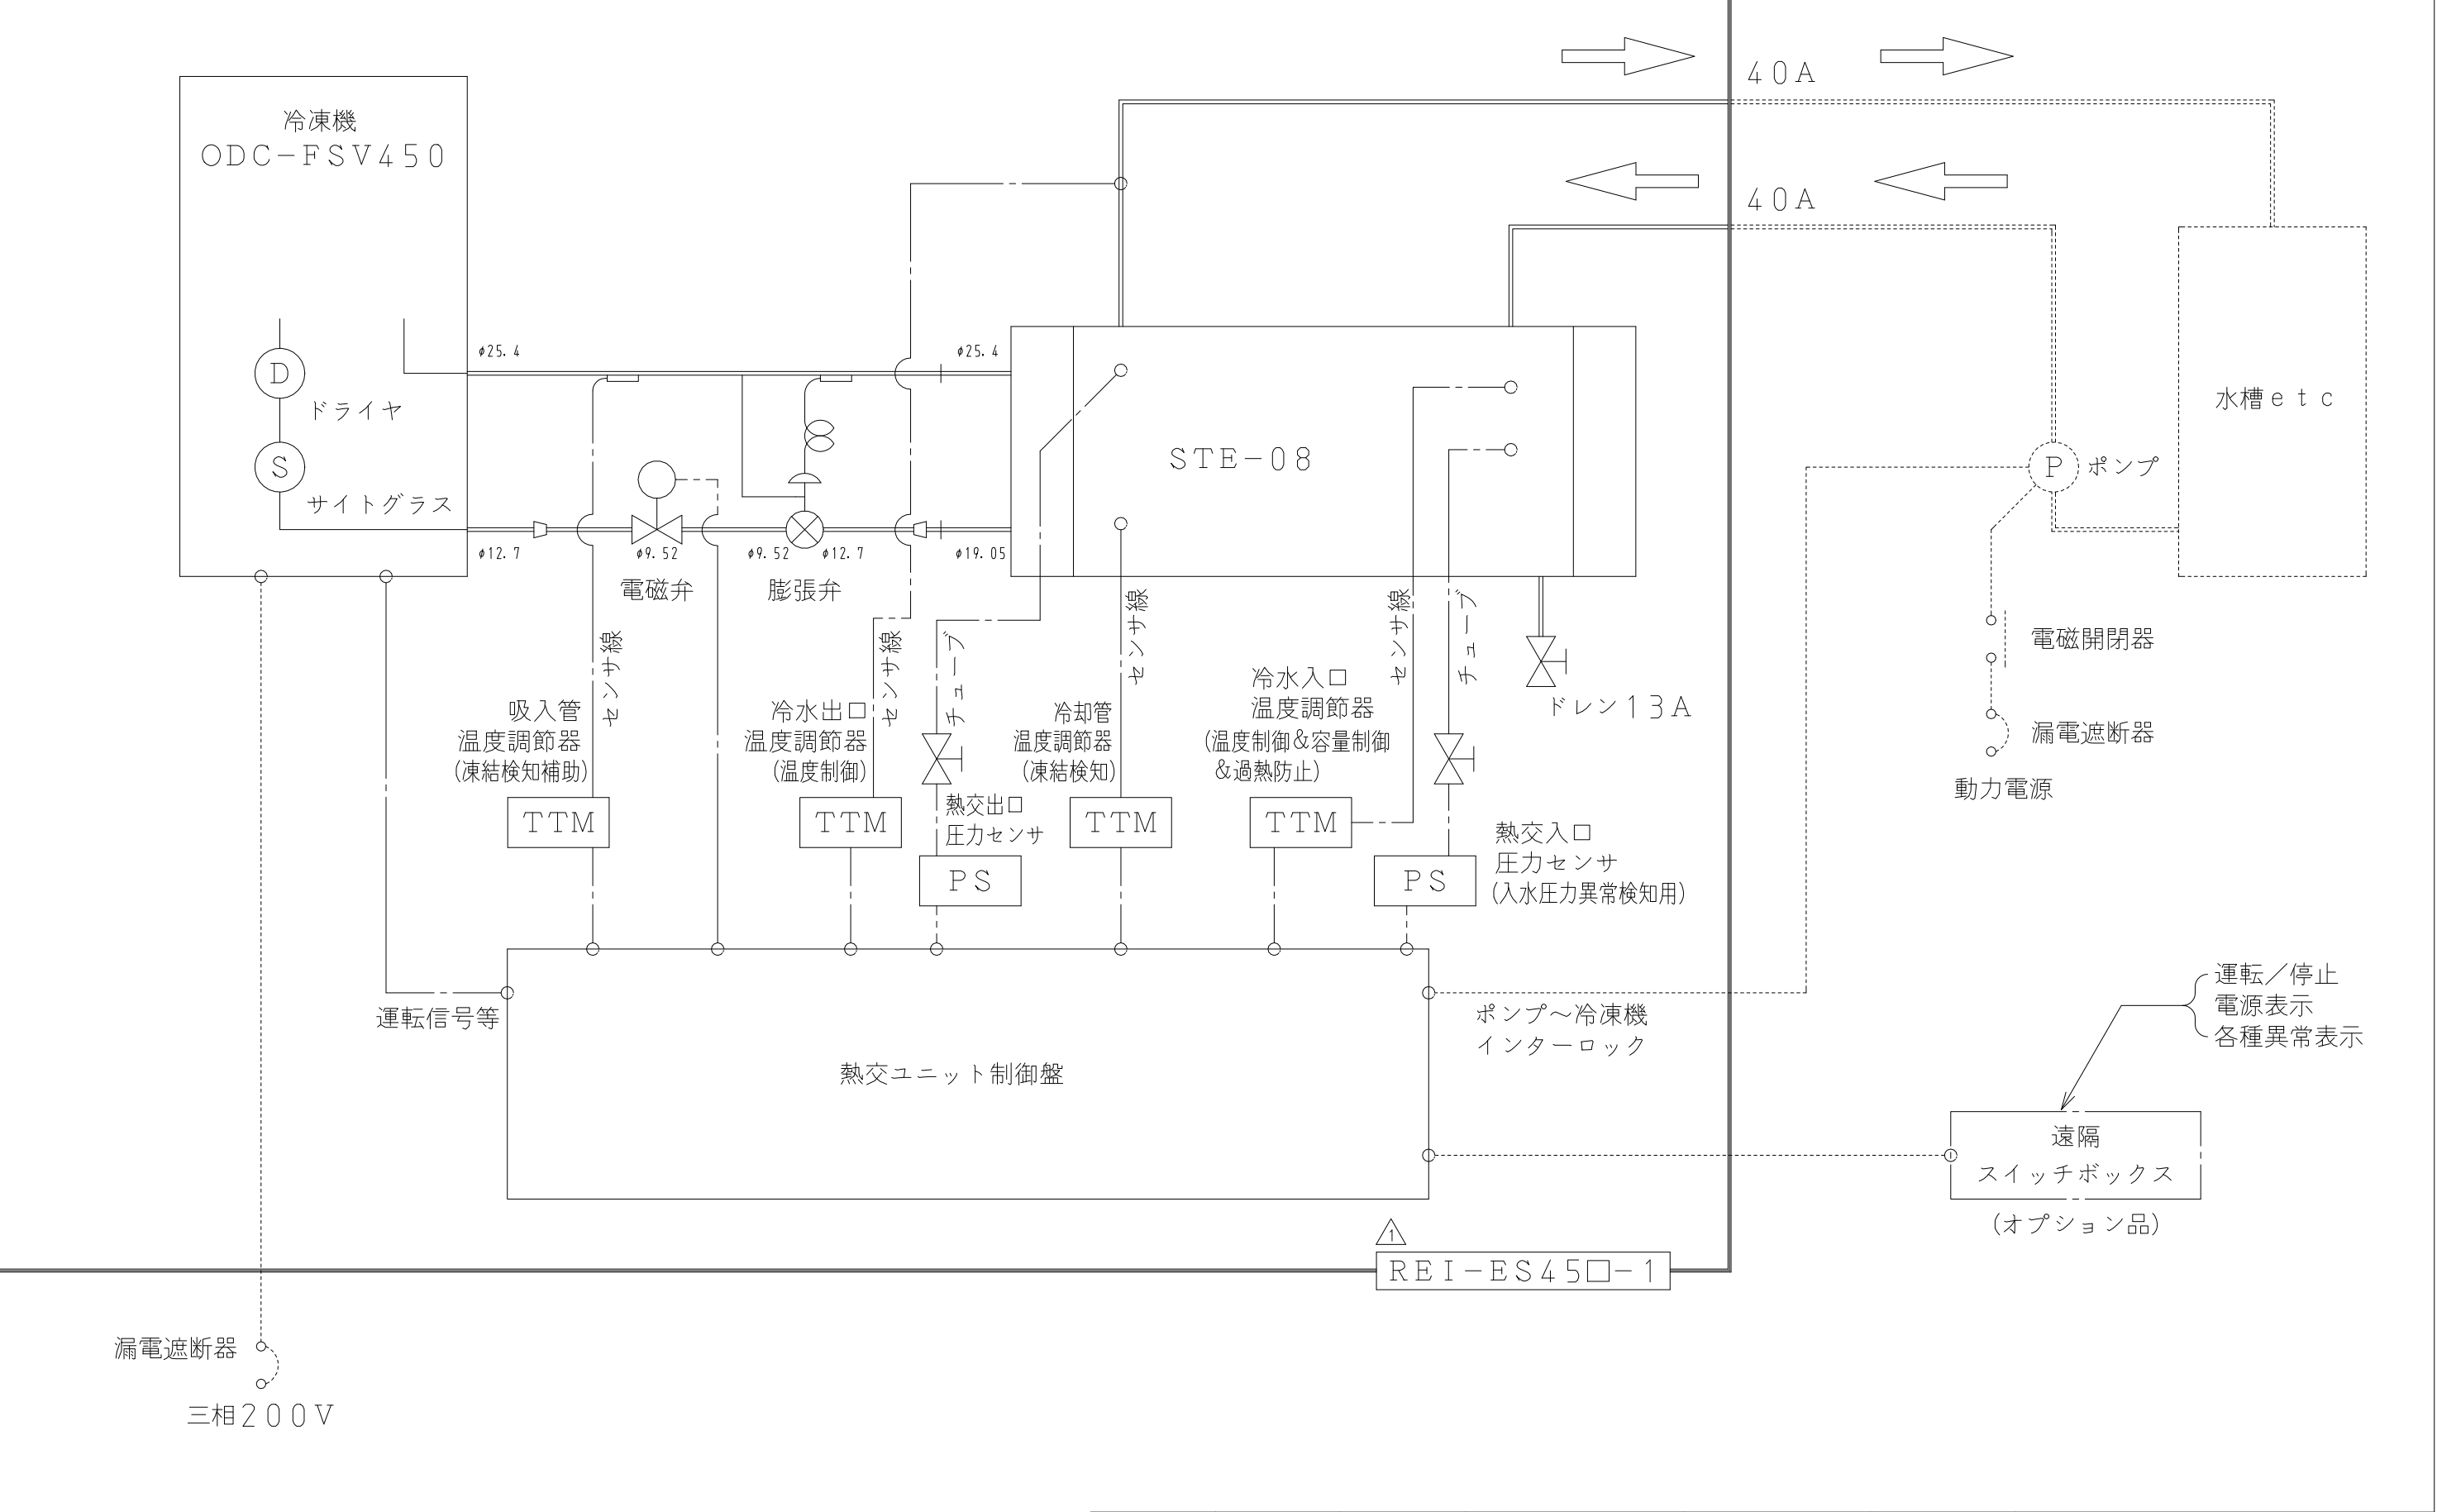

				設 計 Designed	検 査 Check	承 認 Apprv'd	第三角法 3rd Angle Projection	尺度 : Scale FREE (A3)	名 称 Title	空冷一体屋外形チラーユニット REI-ES45□-1 
				 林 24.02.21 千			タカギ冷機株式会社 TAKAGI REFRIGERATING CO.,LTD.	 番 Dw'g No.	240119-H1-FL-1	
				No.	Date	Description				佐 伯 Designed